Каталог разъемов серии ESC для систем хранения энергии

Вилка на кабель сечением 16 мм²

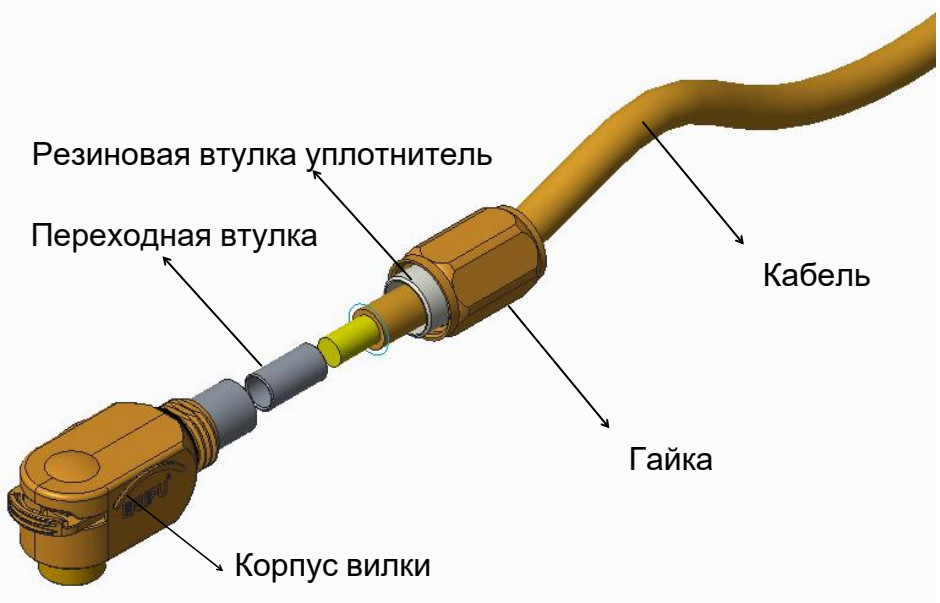

Инструкции по установке:

1. Ослабьте хвостовую гайку и резиновую втулку.
2. Зачистите кабель на 10–12 мм, а затем пропустите его через хвостовую гайку и резиновую втулку.
3. Медная жила кабеля сначала соединяется с внутренней втулкой, а затем помещается в корпус для обжима.
4. Установите обратно резиновую втулку, затяните крутящий момент 0,7–1 Н·м и затяните хвостовую гайку.

Вилка на кабель сечением 25 мм²

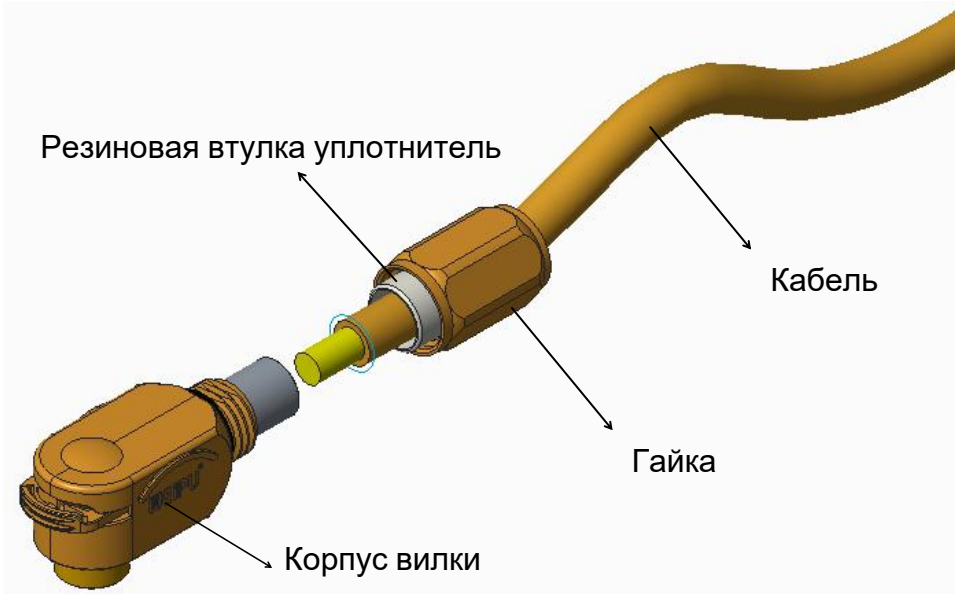

Инструкции по установке:

1. Ослабьте хвостовую гайку и резиновую втулку.
2. Зачистите кабель на 10–12 мм, а затем пропустите его через хвостовую гайку и резиновую втулку.
3. Поместите медную жилу кабеля в корпус для обжима.
4. Установите обратно резиновую втулку, затяните крутящий момент 0,7–1 Н·м и затяните хвостовую гайку.